

БЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU.C-RU.ПБ68.В.00603/21

Серия RU № 0346026



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Изала Фролова, дом 3Б, подъезд 1, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубнинская, дом 33, корпус В этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954313346, адрес электронной почты: info@pskrb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СЕЛЕНА» (ООО «СЕЛЕНА»). Место нахождения (адрес юридического лица): 424007, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Прохорова, дом 37Б, офис 207. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 424006, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Путаева, дом 1 Литер В. Основной государственный регистрационный номер: 1131215008462. Телефон: +70648614375. Адрес электронной почты: maridveri@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СЕЛЕНА» (ООО «СЕЛЕНА»). Место нахождения (адрес юридического лица): 424007, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Прохорова, дом 37Б, офис 207. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 424006, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Путаева, дом 1 Литер В. Основной государственный регистрационный номер: 1131215008462.

ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные металлические однопольные глухие типа ДПМ-1/Е60 и с остеклением до 25 % от площади дверного проема в свету типа ДПМО-1/Е60-О, габаритными размерами: по ширине от 600 до 1150 мм, по высоте от 1300 до 2300 мм, двухпольные глухие типа ДПМ-2/Е160 и с остеклением до 25 % от площади дверного проема в свету типа ДПМО-2/Е160, габаритными размерами: по ширине от 1200 до 2150 мм, по высоте от 1300 до 2300 мм, (светопрозрачное заполнение – стекло многослойное пожаростойкое марки «Бранд Гласс ПАРАФЛАМ-Е1W60», толщиной 28 мм, производства компании ООО «Стекла пожаростойкое ПАРАФЛАМ», по ТУ 5924-001-61067415-09), со стационарным порогом, толщиной полотна не менее 60 мм, выполняемые в соответствии с ТУ 25.12.10-001-24983013-2021 «ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ». Серийный выпуск.



КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7508 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-904/10-2021 от 13.10.2021 года, выданное Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная сертификационная компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ГРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 912-СР/08-2021 от 25.08.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.ПБ68). Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные противопожарные двери и ворота металл непыляющие на огнестойкость». Предел огнестойкости – Е60. Изделия должны храниться упакованными в соответствии с п. 6 ТУ 25.12.10-001-24983013-2021 в сухих закрытых помещениях на деревянных поддонах расфасованных по партиям. Размеры. Срок хранения – 30 лет. Гарантийный срок – 12 месяцев с момента начала монтажных работ, но не более 18 месяцев со дня окончания изготовления. Срок службы – 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.10.2021 ПО 29.10.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись)  (Ф.И.О.) Шикин Николай Михайлович (Ф.И.О.)
Эксперт (эксперт-аудитор) (подпись)  (Ф.И.О.) Шкилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕЛЕНА»

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ И ДВУПОЛЬНЫЕ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОСТЕКЛЕНИЯ ДО 25% ОТ ПЛОЩАДИ ДВЕРНОГО ПРОЕМА

ДПМ-1/60, ДПМО-1/60, ДПМ-2/60, ДПМО-2/60

ТУ 25.12.10-001-24983013-2021 «Двери металлические противопожарные»



ПАСПОРТ и инструкция по эксплуатации

Двери противопожарные (далее «двери») предназначены для заполнения дверных проемов в противопожарных преградах промышленных, общественных и жилых зданий и сооружений, где существует необходимость в защите объекта от распространения огня, соответствующие Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ в ред. от 23.06.2014 г. №160 ФЗ) гл.10, ст.37, п.2, гл.19, ст.88, п.п.3, 8, 13. Предел огнестойкости EI-60:

2. Основные технические характеристики.

Дверь огнестойкая однопольная, EI-60
 ДПМ-1/60 ДПМО-1/60

Дверь огнестойкая двухпольная, EI-60
 ДПМ-2/60 ДПМО-2/60

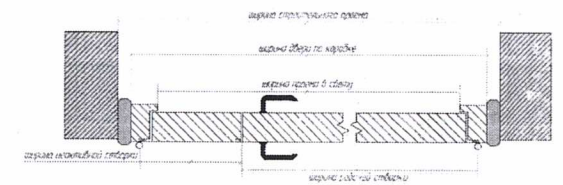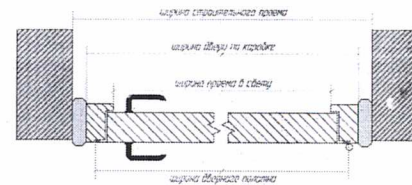

2.1. Габаритные размеры коробки:
 - высота, мм _____;

ширина, мм _____.

3. Комплектность

- 1. Дверь в сборе **1 шт.**
 - 2. Паспорт совмещенный с инструкцией по эксплуатации **1 шт.**
 - 3. Ручка дверная **1 к-т.**
 - 4. Цилиндр с комплектом ключей **1 к-т.**
 - 5. Упаковка
 - 6. Доводчик с тягами
- дополнительная комплектация

4. Сроки службы и хранения

Средний срок службы двери - 10 лет, в том числе срок хранения 2 года в упаковке изготовителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемое хранилище). Досрочному списанию подлежит дверь, выполнившая свою функцию по прямому назначению при пожаре. В этом случае дверь подлежит демонтажу и замене. Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной